

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВА**

**СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ**

**ГОСТ 21.603-80**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ  
СТРОИТЕЛЬСТВА**

РАЗРАБОТАН Министерством промышленности средств связи

ИСПОЛНИТЕЛИ: В.В. Зелионко (руководитель темы); Р.Ю. Гуревич; Л. Е. Курзакова; Н. Ф. Маркова

ВНЕСЕН Министерством промышленности средств связи  
зам. министра Г.И. Васильев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением  
Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 октября  
1980 г. №172

---

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

---

Система проектной документации

для строительства

СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Рабочие чертежи

System of building design documents

Communication and signalling. Working drawings.

---

**ГОСТ**

**21.603-80**

**Постановлением Государственного комитета СССР по делам  
строительства от 31 октября 1980 г. № 172 срок введения  
установлен**

**с 01.07 1981 г.**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления  
рабочих чертежей и сигнализации для предприятий, зданий и  
сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Рабочие чертежи связи и сигнализации выполняют в  
соответствии с требованиями настоящего стандарта и других стандартов  
системы проектной документации для строительства.

1.2. В состав рабочих чертежей связи и сигнализации входят:  
рабочие чертежи, предназначенные для производства монтажных работ  
(основной комплект рабочих чертежей марки СС); чертежи общих видов  
нестандартных (нетиповых) конструкций; ведомость потребности в  
материалах.

1.3. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки СС  
включают:

- общие данные по рабочим чертежам;
- спецификацию;

схемы систем связи и сигнализации (далее именуются системами);  
планы систем.

1.4. Основной комплект рабочих чертежей марки СС допускается расчленять на части по признакам, установленным ГОСТ 21.101—79, и по следующим дополнительным признакам:

- по видам связи и сигнализации;
- по составным частям систем связи и сигнализации (например: станционная часть, линейная часть, наружные и внутренние сети);
- по зданиям и сооружениям.

В этом случае в обозначение основных комплектов рабочих чертежей к марке СС следует добавлять порядковый номер, например, СС1, СС2.

1.5. Графические изображения оборудования, устройств, кабелей, проводов и других элементов систем на схемах и планах выполняют в соответствии с ГОСТ 2.701—76.

На схемах и планах систем, включающих изображения нескольких одинаковых элементов (например: расположение сетей в помещениях, подключение проводов, аналогичная установка оборудования), допускается выполнять полное изображение одного элемента, а остальное — упрощено со ссылкой на полное изображение.

Пример выполнения схемы расположения с повторяющимися элементами сети приведен на черт. 1.

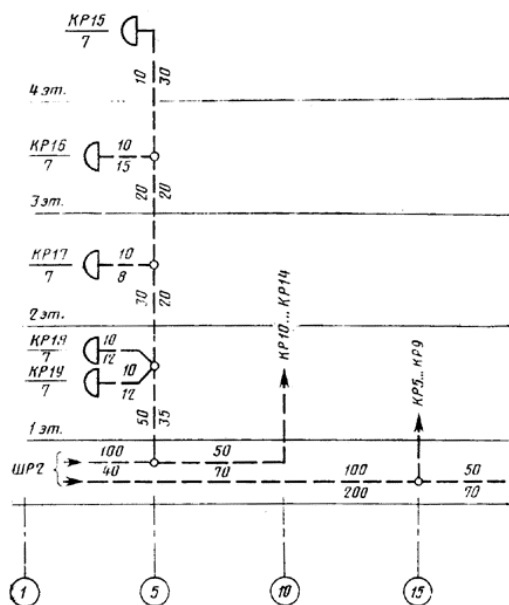


Схема расположения сетей по осям 10 и 15 аналогична расположению сети, показанной по оси 5.

Черт. 1

## 2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

2.1. В общих указаниях, которые входят в состав общих данных по рабочим чертежам марки СС, в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.102—79, приводят:

- схемы, разъясняющие основные принципы организации связи и сигнализации на объекте (при необходимости);
- особые требования к системам (например: обеспечение взрывобезопасности, кислотостойкости);

требования к монтажу систем.

### 3. СПЕЦИФИКАЦИЯ

3.1. Спецификацию выполняют по форме 1, приведенной на черт. 2.

3.2. Спецификация состоит из разделов, наименование которых определяется видами связи и сигнализации. Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе “Наименование” и подчеркивают.

3.3. Запись элементов в каждом разделе производят в следующей последовательности:

- станционное оборудование;
- линейное оборудование;
- абонентские устройства;
- установочные изделия и разъемы;
- кабели и провода.

Конструкция и монтажные изделия, а также материалы записывают отдельными разделами после разделов по видам связи.

В спецификацию не включают вспомогательные монтажные изделия и материалы.

3.4. В графах спецификации указывают:

в графе “Марка, поз.” — условные марки или позиции элементов, принятые в рабочих чертежах связи и сигнализации;

в графе “Обозначение” — обозначения основных документов или технических условий на записываемые в спецификацию элементы (допускается, при необходимости, указывать наименование завода — изготовителя этих элементов);

в графе “Наименование” — наименования и обозначения элементов в соответствии основной надписью на основных документах или принятые в стандартах на эти элементы;

в графе “Кол.” — количество элементов по рабочим чертежам связи и сигнализации;

в графе “Примечание” — дополнительные сведения, относящиеся к записанным в спецификацию элементам.

The drawing shows a table with 5 columns and 6 rows. The columns are labeled: 'Марка, поз.', 'Обозначение', 'Наименование', 'Кол.', and 'Примечание'. The table is surrounded by dimension lines. The total width is 185. The column widths are: 20 for 'Марка, поз.', 70 for 'Обозначение', 63 for 'Наименование', 10 for 'Кол.', and 22 for 'Примечание'. The height of the table is 15. A vertical dimension of 8 min is shown on the right side, indicating the minimum height of the rows. A zigzag line is drawn in the 'Наименование' column of the second row from the bottom.

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание

Черт. 2

### 4. СХЕМЫ СИСТЕМ

4.1. Общие требования

4.1.1. Схемы систем выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.701—76, ГОСТ 2.702—75 и настоящего стандарта.

4.1.2. В зависимости от видов связи и сигнализации в составе основного комплекта рабочих чертежей марки СС разрабатывают:

схемы функциональные сетей телефонной связи;  
схемы или таблицы (монтажные) соединений;  
схемы расположения сетей;  
схемы расположения телефонной канализации;  
схемы расположения устройств.

4.1.3. Допускается на схемах применять буквенные или буквенно-цифровые обозначения кабелей и проводов для определения их функциональной принадлежности к виду связи.

#### 4.2. Схемы функциональные сетей телефонной связи

4.2.1. Схемы функциональные разрабатывают на станционную часть телефонной сети.

На схеме изображают:

ступени искания автоматической телефонной станции;

съёмные приборы устанавливаемых статов с указанием их количества;

выходы на другие станции и коммутаторные установки с указанием количества межстанционных соединительных линий в каждом направлении.

Для координатных станций на схеме приводят таблицы направлений, включаемых в поля группового искания (черт. 3 и 4).

Номер направления	Номер реле направления	Наименование направления	Количество соединительных линий		Код
			Исх.	Вх.	
1	Н1, Н11	Стативы П ГИ			2
2	Н3	ГАТС	10	15+9	9
3	Н13	Специальные	2		02
4	Н4	службы	2		03
5-12	Н4-Н20	Резерв, Д-10	-	-	-

Черт. 3

Номер направления	Номер реле направления	Наименование направления	Номер статива 11 ГИ	Нумерация
1-10	Н1—Н20	Стативы АИ 1—10	1-4	2000-2999

Черт. 4

#### 4.3. Схемы или таблицы (монтажные) соединений

4.3.1. Схемы или таблицы соединений разрабатывают на станционную часть систем.

4.3.2. В схемах или таблицах соединений допускается приводить сведения о трассах и способах прокладки кабелей.

4.3.3. При разработке коммутационных соединений оборудования в дополнение к схемам или таблицам соединений допускается разрабатывать схемы или таблицы подключений.

#### 4.4. Схемы расположения сетей


4.4.1. Схемы расположения сетей разрабатывают на линейную часть системы.

4.4.2. На схеме расположения сетей указывают: оборудование, его тип; кабели и провода, их марки и длины в метрах, муфты кабельные; таблицы занятости кабелей; номера или наименования зданий (сооружений) по генеральному плану.

Оборудованию на схемах расположения допускается присваивать буквенно-цифровые обозначения.

4.4.3. Схему расположения телефонной сети допускается разделять на схему расположения магистральной сети и схему расположения распределительной сети.

4.4.4. На схеме расположения магистральной сети указывают линейную часть кросса телефонной станции, телефонные распределительные шкафы, магистральные кабели, кабели передач между шкафами и кабели прямого распределения (черт. 5.)

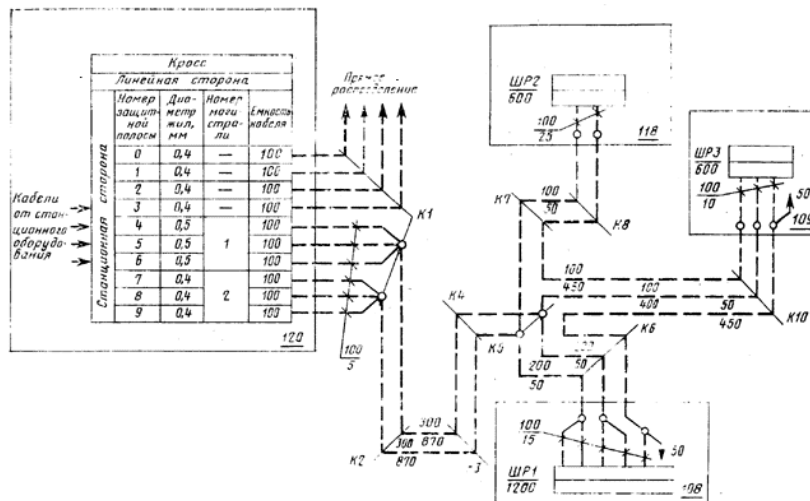


Черт. 5

К схеме выполняют таблицы занятости кабелей, в которых указывают:

- количество абонентских устройств по видам связи;
- количество занятых пар;
- принятую емкость кабеля на данном участке в парах;
- процент запаса емкости кабеля.


4.4.5. Схему расположения распределительной сети разрабатывают на каждый шкафной район, здание или сооружение.

4.4.6. На схеме расположения распределительной сети шкафного района (черт. 6) приводят сведения в соответствии с п. 4.4.2. В таблице указывают данные о распределении и занятости боксов в шкафу (например, расположение и нумерацию магистральных, распределительных боксов и адрес прокладки кабеля).

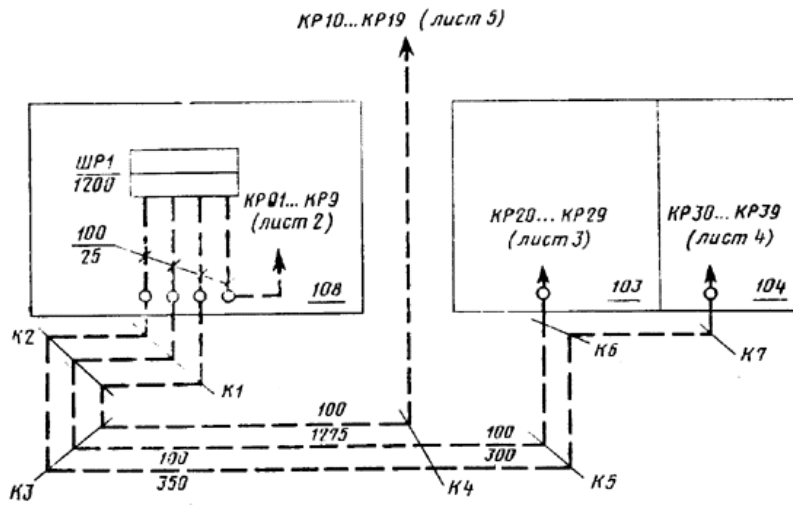

Черт. 6

4.4.7. Распределительные сети на схемах расположения указывают от распределительных шкафов или ввода в здание (сооружение) до окончательных распределительных устройств (черт. 7).

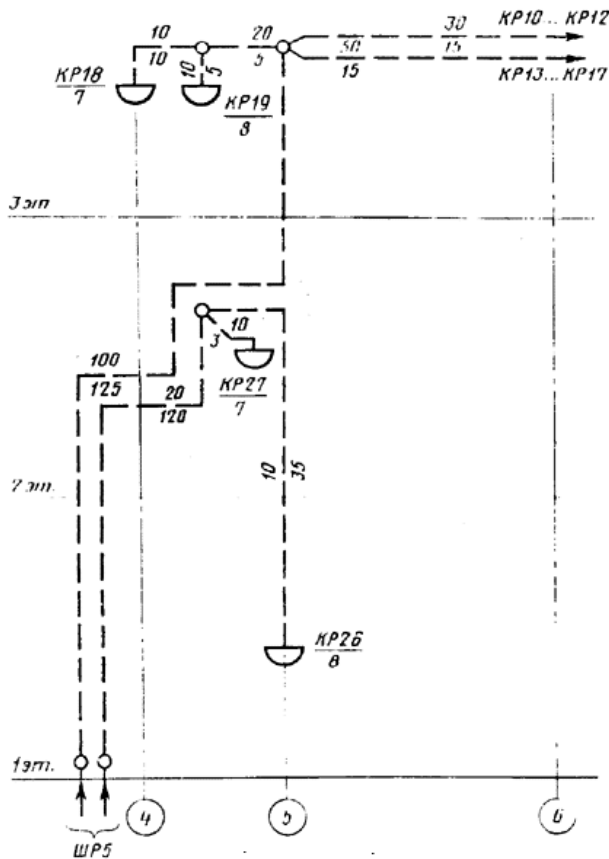

Черт. 7

Схему расположения распределительной сети выполняют с учетом размещения абонентов в здании или сооружении. Допускается у

распределительных устройств указывать их позиционное обозначение и количество занятых пар.

При скрытой прокладке сетей на схеме расположения допускается показывать абонентские линии и абонентские устройства, их количество и места установки.

4.4.8. На схеме расположения воздушной линии связи указывают: профиль и высоту опор, длины пролетов между ними; место подвески проектируемых и существующих проводов; марки проводов и тип системы уплотнения.

4.5. Схема расположения телефонной канализации

4.5.1. На схеме расположения телефонной канализации указывают: контуры зданий или сооружений с учетом их взаимного расположения в соответствии с генеральным планом; номер или наименование зданий или сооружений; телефонную канализацию, смотровые устройства, расстояния между ними и количество каналов.

При реконструкции на схеме указывают: количество докладываемых каналов; тип переоборудуемых смотровых устройств; сечения телефонной канализации с указанием расположения кабелей в существующих и докладываемых каналах.

4.6. Схемы расположения устройств

4.6.1. Схемы расположения устройств разрабатывают на станционную и линейную части сетей телефонной связи, охранной и пожарной сигнализации.

4.6.2. На схемах расположения устройств автоматической телефонной связи указывают: коммутационные рамки на кроссе, щите переключений с указанием наименования или номера рамок, плат и других устройств; распределение шнуровых комплектов, реле соединительных линий по стативам и включениям их на входы статива регистрового искания.

4.6.3. На схемах расположения устройств пожарной и охранной сигнализации указывают сигнализаторы, датчики и другие устройства, кабели, провода и их марки.

## **5. ПЛАНЫ СИСТЕМ**

5.1. Общие требования

5.1.1. В зависимости от видов связи и сигнализации в составе основного комплекта рабочих чертежей марки СС разрабатывают:

планы расположения оборудования;  
планы расположения конструкций для установки оборудования, прокладки и крепления кабелей;  
планы расположения сетей;  
планы расположения антенных устройств;  
планы расположения контуров заземления;  
планы расположения трасс телефонной канализации и подземных кабелей;  
планы расположения трасс воздушных линий связи.

5.1.2. Планы расположения оборудования, конструкций и сетей выполняют в масштабе 1:100 или 1:200; фрагменты планов - в масштабе 1:50 или 1:100; узлы—в масштабе 1:10, 1:20 или 1:50; узлы при детальном изображении в масштабе 1:2 или 1:5. При небольших зданиях,

когда выполнение фрагментов нецелесообразно, для планов принимают масштаб 1:50.

Планы расположения трасс телефонной канализации, воздушных линий связи, участков трасс радиорелейной связи выполняют в масштабе генерального плана с использованием его в качестве подосновы.

5.1.3. Оборудованию, абонентским устройствам, установочным изделиям и конструкциям, изображаемым на планах расположения, допускается присваивать цифровые позиционные обозначения.

Номера позиций наносят на чертеже, как правило, один раз. На планах указывают марку или номер по схеме соединений кабелей и проводов над их изображением или на полках линий-выносок.

5.1.4. На планах расположения оборудования, конструкции и сетей указывают:

координационные оси здания или сооружения и расстояния между ними (для жилых зданий — расстояния между осями секций);

стены, перегородки, полы, проемы и отверстия в них, подпольные капали и другие строительные конструкции, предусмотренные для установки оборудования и прокладки кабельных трасс;

отметки чистых полов этажей и основных площадок.

5.1.5. Планы расположения оборудования и сетей при открытой прокладке кабелей рекомендуется совмещать с планом расположения конструкций.

## 5.2. Планы расположения оборудования

5.2.1. Планы расположения оборудования разрабатывают в составе основных комплектов рабочих чертежей станционных и линейных частей систем связи и сигнализации.


5.2.2. На планах расположения оборудования (черт. 8), кроме элементов, перечисленных в п. 5.1.4, указывают:

оборудование;

расстояния от составных частей оборудования до строительных конструкций помещения или сооружения, с нанесением установочных размеров;

размеры эксплуатационных проходов;


сведения об используемом и демонтируемом оборудовании.

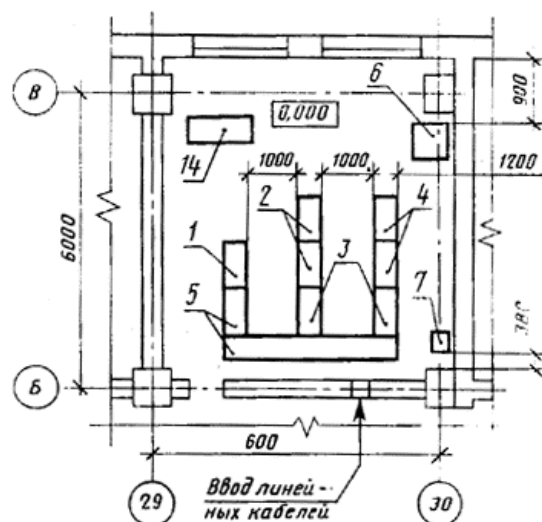





2-2

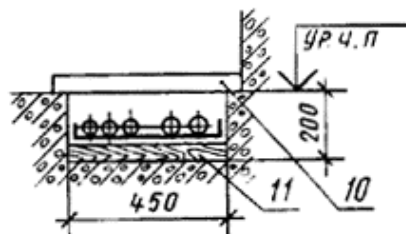

1. Поз. 4, 5 и 6 приварить к контуру сопрягаемых поверхностей, катет шва 5 мм.
2. В местах прокладки труб через стены предусмотреть проемы 500x500 мм, низ на отметке +1,500 от уровня чистого пола помещения.

Черт. 9

5.3.2. На планах расположения конструкций, кроме элементов, перечисленных в п. 5.1.4, указывают: стойки, рамы, трубопроводы, лотки, полки и другие конструкции с установочными размерами и привязками; сведения об используемых и демонтируемых конструкциях.

Допускается на основных направлениях указывать сечения труб с проставлением количества кабелей.

#### 5.4. Планы расположения сетей

5.4.1. Планы расположения сетей разрабатывают в составе основного комплекта рабочих чертежей линейной части систем связи и сигнализации (при необходимости).

5.4.2. На планах расположения сетей, кроме элементов, перечисленных в п. 5.1.4, указывают:

распределительные и абонентские устройства, кабели и провода, их типы, количество, марки и муфты кабельные; способ прокладки кабелей и проводов (по стене, в полу, в стояке, лотках, трубах); установочные размеры и привязки.

Сечения трасс допускается указывать в таблице с проставлением количества кабелей, порядка их размещения и способа прокладки.

Участки абонентских линий от оконечных распределительных устройств до абонентских допускается не указывать. В этом случае около абонентских устройств указывают номер распределительного устройства, в которое они включаются.

Пример выполнения плана расположения телефонной сети приведен на черт. 10.

**3-й этаж**



5.6.3. На планах расположения внутренних контуров заземления, кроме элементов, приведенных в п. 5.1.4, указывают расположение шин и щитков заземления.

План расположения внутренних контуров заземления допускается совмещать с планом расположения оборудования или конструкций.

5.7. Планы расположения трасс телефонной канализации и подземных кабелей

5.7.1. Планы расположения трасс телефонной канализации и подземных кабелей разрабатывают в составе основного комплекта рабочих чертежей линейной части систем связи.

5.7.2. На планах указывают:  
телефонную канализацию;  
смотровые устройства, их тип, номер, количество каналов;  
установочные размеры вводов, всех угловых, разветвительных смотровых устройств и расстояния между ними.

5.7.3. При проектировании новой телефонной канализации на особо сложных участках строительства (например, сложный рельеф, сложные пересечения с инженерными сооружениями) разрабатывают продольный профиль по оси трассы. Для остальных участков на пересечении с подземными коммуникациями, при докладке новых каналов при реконструкции указывают поперечные разрезы трассы.

На продольном профиле указывают:  
поверхность земли (проектную и натурную);  
пересекаемые автомобильные дороги и железнодорожные пути;  
кюветы, каналы, колонны эстакад воздушной прокладки;  
прилегающие и пересекаемые наземные инженерные сооружения и коммуникации;  
отметки уровней поверхности земли (проектные и натурные);  
отметки верха и низа блока труб, дна телефонных колодцев;  
расстояния между колодцами, номера колодцев, уклон и количество прокладываемых каналов.

Цифровые данные (отметки, уклон, длины участков) приводят в таблице, размещаемой под изображением профиля.

Отметки указывают в узлах ответвлений трубопровода, в точках изменения уклона, углах поворота трасс.

5.8. Планы расположения трасс воздушных линий связи

5.8.1. Планы расположения трасс воздушных линий связи разрабатывают в составе основного комплекта рабочих чертежей линейной части систем связи.

5.8.2. На планах расположения трасс воздушных линий связи указывают:

профили воздушной линии;  
привязочные размеры трассы к осям автомобильных или железных дорог;  
привязочные размеры опор (указываются при наличии на трассе подземных коммуникаций).

## **6. ЧЕРТЕЖИ ОБЩИХ ВИДОВ НЕСТАНДАРТНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИЙ**

6.1. Чертежи общих видов нестандартных (нетиповых) конструкций выполняют в объеме, необходимом для разработки конструкторской документации на стадии технического задания по ГОСТ 2.103 — 68.

6.2. Чертеж общего вида нестандартной (нетиповой) конструкции должен содержать:

изображения конструкции (виды, разрезы, сечения), текстовые указания и надписи, необходимые для понимания устройства конструкции;

наименования составных частей конструкции (при необходимости);  
размеры и другие наносимые на изображении данные;  
схему, если она требуется.

6.3. Изображения нестандартной (нетиповой) конструкции выполняют с максимальными упрощениями.

6.4. Наименования составных частей нестандартной (нетиповой) конструкции на чертеже общего вида указывают на полках линий-выносок.

6.5. В текстовых указаниях, помещаемых на чертеже общего вида нестандартной (нетиповой) конструкции, приводят исходные данные, необходимые для разработки технического задания (технические требования к разрабатываемой конструкции и применяемым материалам, данные о рабочей среде, нагрузки на конструкцию, требования к изготовлению, монтажу и окраске, особые требования к конструкции — взрывобезопасность, кислотостойкость и др.).

6.6. Чертежи общих видов нестандартных (нетиповых) конструкций выполняют в масштабе 1:5, 1:10, 1:20 или 1:50.

## **7. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ**

7.1. Ведомость потребности в материалах на системы связи и сигнализации выполняют по ГОСТ 21.109—80.